

平成 24 年 7 月

関係者 各位

『移動式粉末消火設備』
不具合品に関する情報提供のお願い

拝啓 時下ますますご清祥の段お喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを頂き厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造しました『移動式粉末消火設備』の一部に不具合が見つかり、平成 19 年(2007 年)より関係各位への周知に努め回収作業を行ってまいりました。しかし、残念ながら今現在も未確認の設備がございます。

はなはだ恐縮ではございますが、更なる情報のご提供を賜りたくご案内させて頂いた次第です。尚、対象製品情報ご提供の謝礼として 1 台につき 3000 円分の QUO カードを進呈させていただきます。対象製品の詳細は添付のチラシ「不具合に関するお知らせと情報ご提供のお願い」の通りです。

皆様には深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

製造元 株式会社丸山製作所

販売元 マルヤマエクセル株式会社

「移動式粉末消火設備」不具合に関するお知らせと情報ご提供のお願い

関係各位

製造元 株式会社丸山製作所
販売元 マルヤマエクセル株式会社

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

2007年6月に弊社が1997年に製造販売した「移動式粉末消火設備」の点検作業中に、粉末消火薬剤の放射試験を行なったところ、貯蔵容器の溶接部分が破断し破裂する負傷事故が発生いたしました。

弊社は、この件につきまして関係各位への周知に努め、順次回収・交換をしておりますが、残念ながら今現在、未確認の設備がまだございます。

このたび、はなはだ恐縮ではございますが、消火設備を点検、整備をなさる皆様に、対象物件を発見された際には、ご一報をいただけますようご協力のお願いをさせていただくこととなりました。皆様の安全確保のためにも、何卒ご対応くださいますようお願い申し上げます。

なお、対策が完了した製品には、貯蔵容器正面上部に「貯蔵容器 対策済み」のシールを貼付してあります。

該当する製品にお気づきになりましたら、下記のとおり貯蔵容器の主銘板に記載されている機種名、製造年、製造番号を、窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

皆様には深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記


- 該当する製品の機種名
株式会社丸山製作所ブランド
AST-75KS、AST-75E
能美防災株式会社様ブランド
MRD101、MRD101A
ユージー株式会社様ブランド
PMH-30

- 製造年・製造番号…貯蔵容器の主銘板をご確認ください。
1993年から2001年までに製造された製品が対象となります。


- ご連絡先窓口
株式会社丸山製作所CSセンター
フリーダイヤル 0120-911-223
受付時間 平日 午前9時から午後5時まで
受付させていただきます。
土曜、日曜、祭日はお休みとさせていただきます。

以上

《 移動式粉末消火設備の設置例 》

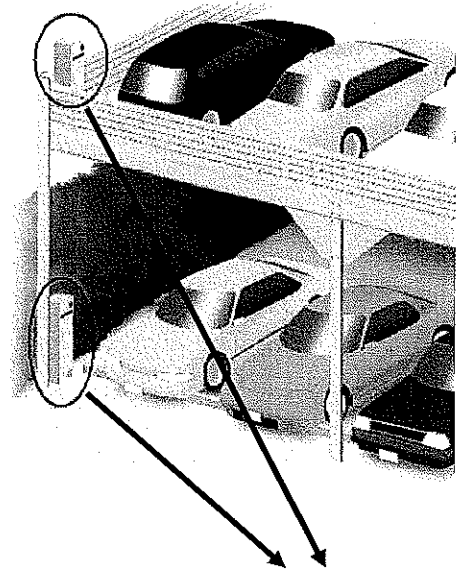

《 各部の名称 》

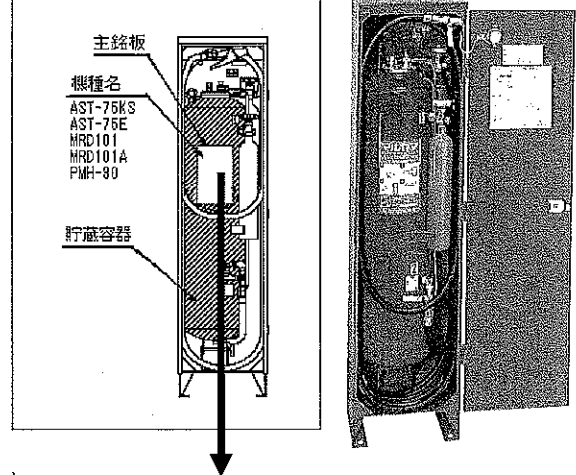

主銘板



機種名

製造年

製造番号

※. 皆様からお知らせいただきました個人情報は、本件の目的以外には一切使用いたしません。



本社/東京都千代田区内神田3-4-15〒101-0047